


FUNCION	Retrolavado del filtro	TIEMPO
SL4 (NC)	O 01 C 00	C 00
SL3 (NO)	C 01 O 00	O 00
SL2 (NC)	O 01 C 00	C 00
SL1 (NO)	C 01 O 00	O 00

AP
 Temporizador
 Retrolavado Manual
 40-60 seg. máx.
 Retrolavado filtro 1 | Retrolavado filtro 2
 Filtración

- 01 -Con electricidad
- 00 -Sin electricidad
- SL1 -Abierto normalmente. 24V D.C.
- SL1 3/8" Válvula solenoide (N.O)
- SL2 -Cerrado normalmente 24V D.C.
- SL2 3/8" Válvula solenoide (N.C)
- SL3 -Abierto normalmente. 24V D.C.
- SL3 3/8" Válvula solenoide (N.O)
- SL4 -Cerrado normalmente 24V D.C.
- SL4 3/8" Válvula solenoide (N.C)

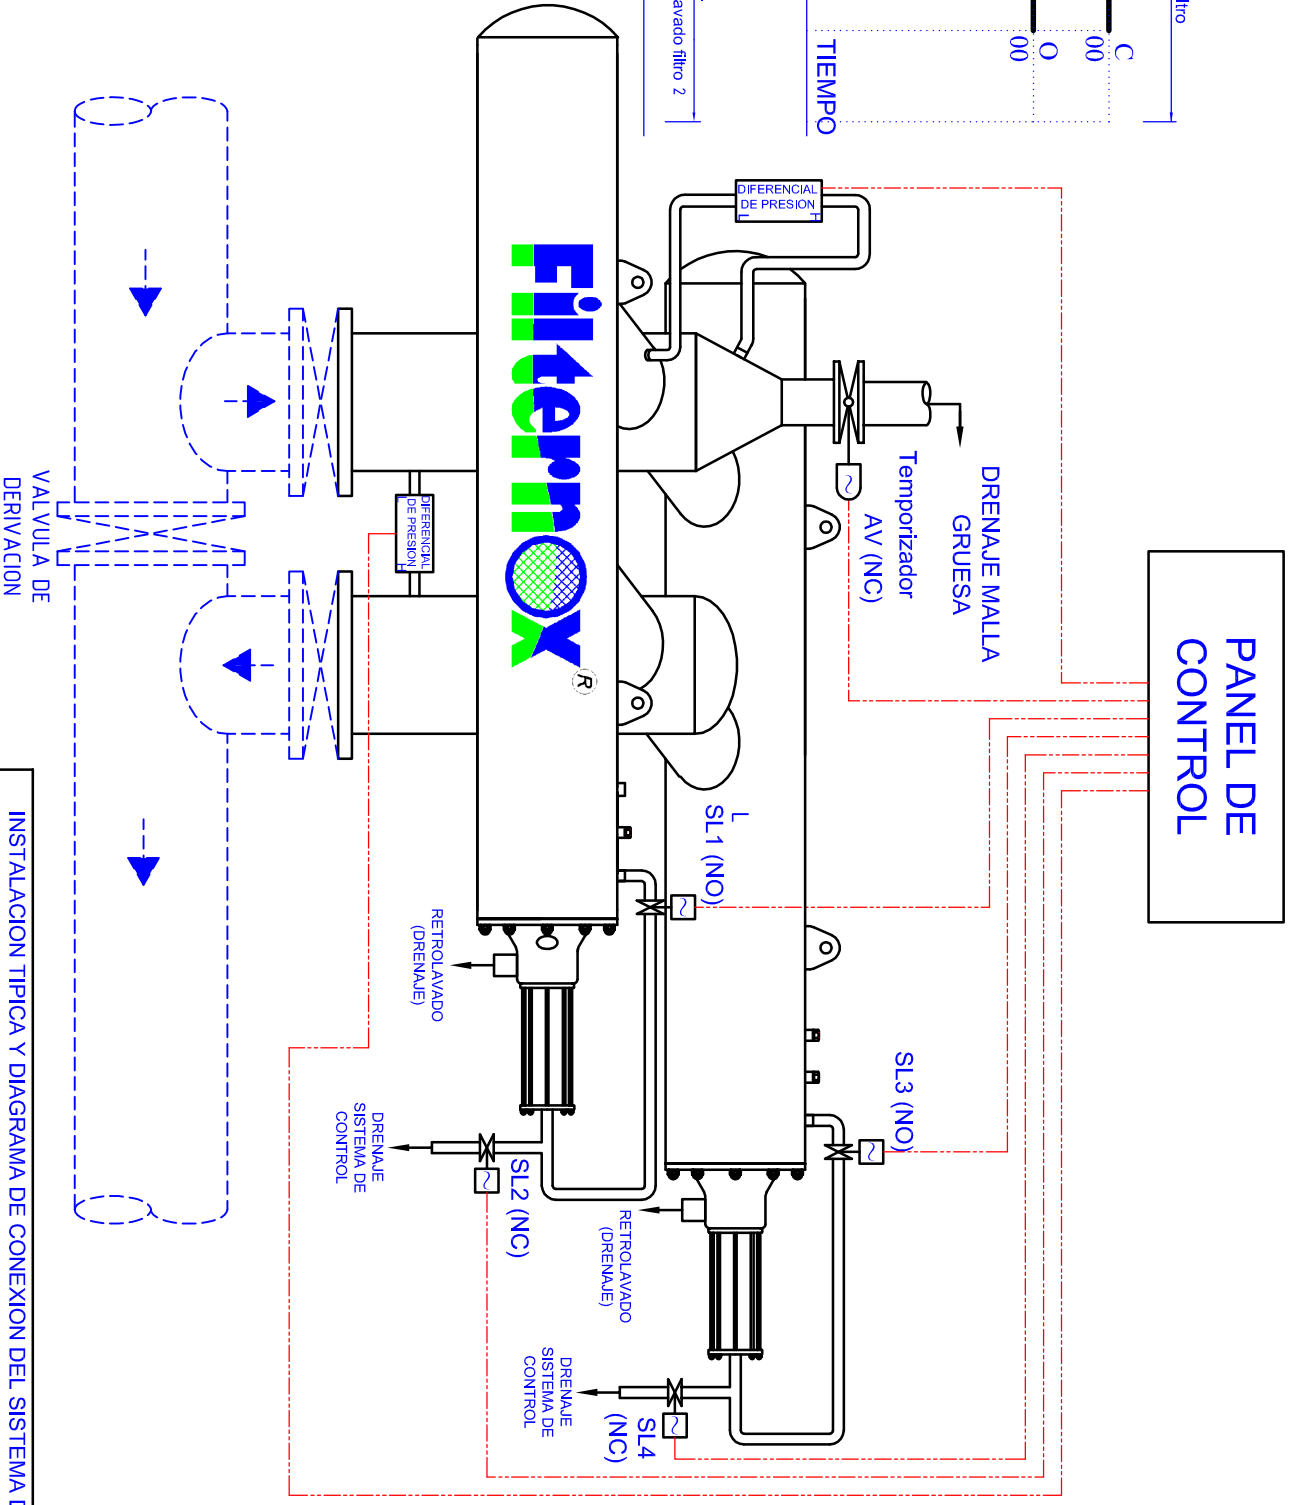

INSTALACION TIPICA Y DIAGRAMA DE CONEXION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO

Filitemox
 FILTRO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

**MODELO:
 KATAMARAN**

AntelFilitemox se reserva el derecho de modificar cualquier información técnica contenida en este documento sin previa notificación.